

# 甲斐市 公園施設長寿命化計画

平成 29 年 3 月

(令和 7 年 4 月 一部改定)

甲斐市まちづくり振興部都市計画課

## 1. 都市公園整備状況

(平成 28 年 4 月 1 日現在)

管理対象都市公園の数	管理対象都市公園の面積	一人当たり都市公園面積
17	52.94ha	7.08 m <sup>2</sup> ／人

(住民登録人口：74,810 人)

## 2. 計画期間 [平成 30 年度～平成 39 年度 (10 箇年)]

### 3. 計画対象公園

#### ①種別別箇所数

街区	近隣	地区	総合	運動	広域	風致	動植物	歴史	緩緑	都緑	その他	合計
	5	2	2	2								11

#### ②選定理由

甲斐市が管理する都市公園のうち、街区公園の5公園及び開設年月日（平成 24 年 4 月 1 日）の新しい島上条公園（近隣公園）の6公園を除く 11 公園を設定する。

## 4. 計画対象公園施設

#### ①対象公園施設数

園路広場	修景施設	休養施設	遊戯施設	運動施設	教養施設	便益施設
79	15	323	44	35	3	63

管理施設	災害応急対策施設	その他	合計
652	-	5	1,219

#### ②これまでの維持管理状況

これまで全ての公園施設（建築物、遊具施設、公園施設等）を対象に、施設管理担当課及び施設の指定管理者による維持保全（清掃・保守・修繕）と日常点検を行っている。

遊戯施設は日常の管理・点検に加え、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び（社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する規準」に基づき毎年 1 回の定期点検を実施している。

この定期点検により危険箇所が発見された場合は、緊急度の高いものから補修や更新を行ってきた。

### ③選定理由

本市の都市公園は設置から30年以上経過した公園が8公園と全体の約半分を占め、今回計画対象とした11公園で見ると全体の64%を占めている。

これまで公園施設の更新はほとんど行われておらず、公園施設の老朽化が顕在化してきている。今後は、財政的な制約からメリハリをつけたストックマネジメントを導入する予定だが、本計画については市民から施設の補修、もしくは更新の要望が多数出ているため、植栽及び地下埋設物を除くすべての公園施設を対象とする。

## 5. 健全度を把握するための点検調査結果の概要

点検調査は、平成28年9月から11月に実施した。

### 1. 一般施設、土木構造物、建築物

国土交通省の「公園施設長寿命化計画策定指針（案）」に則り、健全度調査を実施した。

健全度調査は遊具を除く1,175施設のうち予防保全型管理の候補とした91施設について実施した。

調査結果の概要を以下に示す。

#### a. 一般施設（66）【パーゴラ、四阿、休憩所、フェンス、照明施設等】

A判定：30施設、B判定：28施設、C判定：6施設、D判定：2施設

#### c. 土木構造物（5）【回廊、連絡通路、擁壁】

A判定：1施設、B判定：2施設、C判定：2施設、D判定：0施設

#### d. 建築物（20）【便所、プール、管理事務所、倉庫、展望台等】

A判定：3施設、B判定：16施設、C判定：1施設、D判定：0施設

### 2. 遊具等

遊具については、国土交通省「都市公園における遊具の安全確保に関する指針」及び（社）日本公園施設業協会が策定した「遊具の安全に関する基準」に則り、定期点検の結果を健全度調査の結果を基に、各遊具の確認を行った。

調査結果の概要を以下に示す。

#### b. 遊具（44）

A判定：3施設、B判定：30施設、C判定：11施設、D判定：0施設

### 3. 各種設備

法令等で点検が必要な施設について点検を実施し、異常があったものについては、修繕等を実施した。

## 6. 日的な維持管理に関する基本の方針

維持保全（清掃・保守・修繕）と日常行なう施設の点検は、施設管理担当課及び指定管理者により隨時実施し、公園施設の機能の保全と安全性を維持するとともに施設の劣化や損傷を把握する。

公園施設の異常を発見した場合は、使用禁止等の措置により事故等を予防する。また、この時点で予防保全型管理の施設（建築物や遊具）の場合は健全度調査を実施し、補修もしくは更新等を判定し対策を講ずる。事後保全型管理の施設（広場・ベンチ・照明灯・水飲み場等）の場合は、劣化や損傷の進行を判断して撤去、補修もしくは更新を判定し対策を講ずる。

清掃等は、施設管理担当課及び施設の指定管理者によるものほか、地域住民等の各種団体の協力を要請する。

### 【一般施設、土木構造物、建築物等】

- ・日常行なう施設の点検で劣化や損傷を把握した場合、補修及び使用禁止等の措置を行う。また、対象施設の健全度調査を実施し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

### 【遊具】

- ・日常行なう点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・施設の劣化や損傷を把握した場合は、撤去、補修及び使用禁止等の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、対象施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

### 【その他設備等】

- ・法で定める年1回実施する定期点検を健全度調査として活用する。

## 7. 公園施設の長寿命化のための基本方針

- ・予防保全型及び事後保全型の類型は、ライフサイクルコストの算定結果を踏まえて確定する。

### 1. 予防保全型に類型した施設

- ・出来るだけ健全度がB時点で適切な長寿命化対策を実施し、施設の延命化を図る。
- ・毎年の定期点検を行う遊具や設備以外の公園施設（一般施設、土木構造物、建築物）については、5年に1回以上の健全度調査を実施し、施設の劣化及び損傷状況を確認する。
- ・次回以降の健全度調査の結果が長寿命化計画で定めた内容と著しくかけ離れ、計画の運用に支障が生じた場合には、長寿命化計画の見直しを行う。

#### 【遊具等、その他設備等】

- ・日常行なう点検及び年1回実施する定期点検により施設の劣化及び損傷を把握する。
- ・点検で施設の劣化や損傷を把握した場合、消耗材の交換等を行う他、必要に応じて撤去、補修及び使用禁止等の措置を行う。
- ・定期点検の結果を健全度調査として活用し、施設の補修、もしくは更新を位置づけた上で措置を行う。

#### 【建築物等】

- ・定期報告を要する建築物等については、山梨県が定める建築基準法施行細則に基づき定期点検を実施して施設の劣化及び損傷を把握し、必要に応じて長寿命化対策の実施について検討する。

### 2. 事後保全型に類型した施設

- ・健全度調査を実施しないため、維持保全（清掃・保守・修繕）と日常行なう施設の点検で公園施設の機能の保全と安全性を維持する。
- ・日常行なう施設の点検で劣化や損傷の状況から施設の機能が果たせなくなつたと判断した場合は、使用禁止等の措置を行った上で施設の更新を行う。

## 8. 都市公園別の健全度調査結果、長寿命化に向けた具体的対策、対策内容・時期等


※ 別添「公園施設長寿命化計画調書」（様式1「総括表」、様式2「都市公園別」、様式3「公園施設種類別現況」）による

## 9. 計画全体の長寿命化対策の実施効果

〔 今回長寿命化計画を策定した公園における10年間でのライフサイクルコスト縮減額は11,453千円である。 〕

(様式1)公園施設長寿命化計画調書 (総括表)

公園名	種別	供用年度	長寿命化を実施する公園施設	主な公園施設			長寿命化対象公園施設数	年次計画(費用)									単年度あたりのライフサイクルコスト縮減額(千円)	
				設置年度	経過年数	区分別実績額(千円)		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
竜王中部公園	近隣公園	S50	遊具	S50	41	15~15	5							337				
竜王南部公園	近隣公園	S59	バーゴラ、遊具、防球ネット、夜間照明等	S59	32	10~50	61	75	552	65	52	1,127		10,001	6,265	52	858	155
竜王北部公園	近隣公園	S53	四阿等	S53	38	7~50	43	90			4,276	2,144			402	17		1
信玄堤公園	近隣公園	S56	四阿、トイレ、倉庫等	S56	35	7~60	86	3,537		165	20,443	2,652	5			155	100	68
中下条公園	近隣公園	S56	バーゴラ、遊具、テニスコート、防球フェンス、トイレ等	S56	35	7~41	77	947		3,312	8,900	2,757	1,664	73	6,734	1,205		23
玉幡公園	地区公園	H18	遊具、時計塔、管理事務所、防災倉庫等	H18	10	7~50	215	36		385	143			7,882		30,143	34,366	7,976
双葉水辺公園	地区公園	H16	四阿、遊具、トイレ、倉庫等	H16	12	7~60	72	873			103	18		800	1,600	103		57
赤坂台総合公園	総合公園	H12	園路、回廊、連絡通路、噴水、バーゴラ、シャンクター、休憩所、遊具、トイレ、時計、倉庫、擁壁、展望塔等	H12	16	7~60	198	90,776	3,787		644	1,063	3,865	2,314	3,450	3,165	523	1,354
敷島総合公園	総合公園	S59	四阿、遊具、メインスタンド、トイレ、時計塔、擁壁等	S59	32	7~50	177	451	4,837	21,781	443	19,494	27,133	225	342	618		589
西八幡公園	運動公園	H5	バーゴラ、四阿、遊具、テニスコート、防球フェンス、トイレ等	S62	29	7~60	140	594		2,004	201	3,339	5	116	12,899	648	4,484	56
釜無川スポーツ公園	運動公園	H26	バーゴラ、四阿、テニスコート、バックネット、メッシュフェンス、防球ネット、トイレ、管理事務所、ナイター照明等	S46	45	7~60	145	2,676	20,928	7,552	356	763		12,317	1,438	356	502	1,174

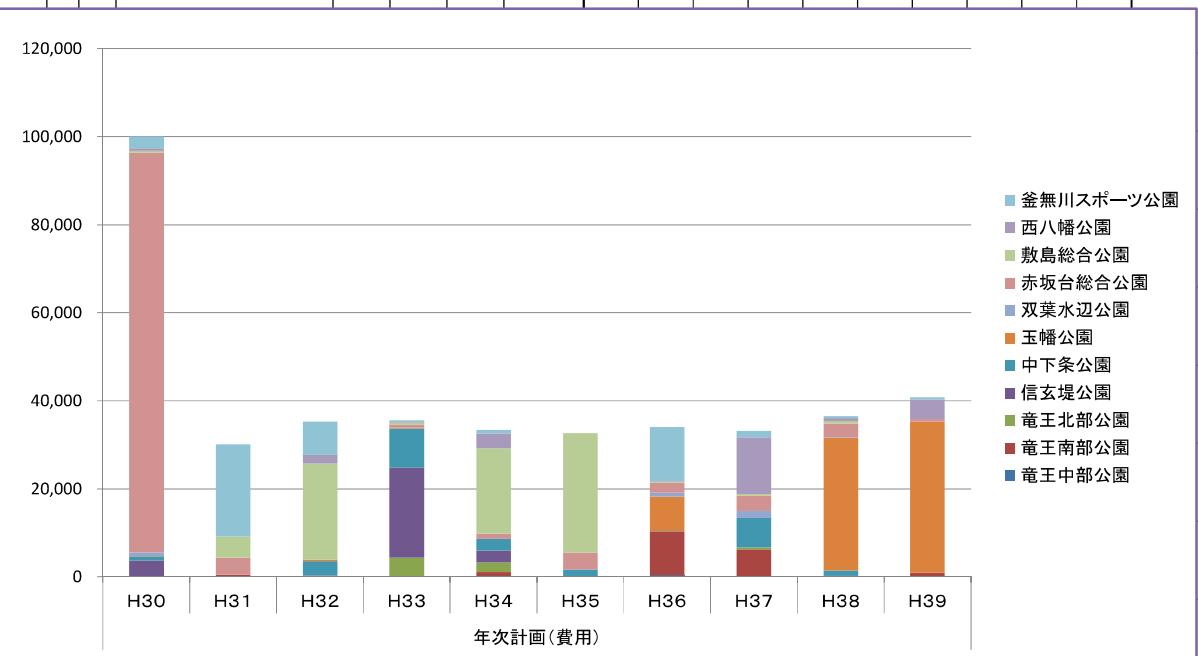

公園箇所数計:	11 箇所	概算費用合計:	411,483 千円
---------	-------	---------	------------

11,453

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:竜王中部公園 (近隣公園) 供用年度:昭和50年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
修景	植栽	植栽	I式(67.0m) 低木	樹木	S50	41	—				—													
修景	植栽	植栽	I式(153.0本) 高中木	樹木	S50	41	—				—													
休養	ベンチ	背なしベンチ	I基 W1.6m	鋼材、プラスチック	S50	41	10				—													
休養	ベンチ	背付きベンチ	B基 W1.6m	鋼材、プラスチック	S50	41	10				—													
遊戯	ぶらんこ	大型4人用ブランコ	I基	鋼材	S50	41	15	H28	健全度:B テエーン下部の摩耗が進行中。座板の劣化。着地面の削れ。後方の樹木・縁石が近い。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に吊り金具・チェーン・座席を交換する。		H51								補修 116千円		
遊戯	滑り台	SUSすべり台	I基	ステンレス	H25	3	15	H28	健全度:A	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が日々下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H60										
遊戯	シーソー	複列シーソー	I基	木材、鋼材	S50	41	15	H28	健全度:B 支柱根元の腐食が進行中。縁石が近い。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が日々下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51								補修 54千円		
遊戯	ジャングルジム	ジャングルジム	I基	鋼材	S50	41	15	H28	健全度:B 塗装のはがれ(多少)	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が日々下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51								補修 137千円		
遊戯	鉄棒	5間鉄棒	I基	鋼材	S50	41	15	H28	健全度:B 支柱の傾き。側面部仮設材(単管)が近い。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が日々下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51								補修 30千円		
運動	ゲートボール場	ゲートボール場	2面(919.5m <sup>2</sup> )	砂	S50	41	10				—													
教養	体験学習施設	陶芸教室	3棟 フレハブ	スレート材、鋼材	S50	41	17				—													
便益	便所	トイレ	I棟 簡易式	鋼材	S50	41	17				—													
便益	水飲み場	水飲み場	I基 擬木	コンクリート	S50	41	15				—													
便益	水飲み場	水飲み場	I基	コンクリート	S50	41	15				—													
管理	さく	メッシュフェンス	I式	鋼材	S50	41	18				—													
管理	さく	進入防止柵	I箇所 擬木支柱2本+チエーン	コンクリート	S50	41	42				—													
管理	掲示板	掲示板	I基	鋼材	H25	3	18				—													
管理	掲示板	注意看板	I基	鋼材	H25	3	18				—													
管理	照明施設	公園灯	8基	鋼材	S50	41	18				—													
管理	ごみ処理場	ごみ捨て場	4基	鋼材	S50	41	18				—													
管理	車止め	車止め	6基	鋼材	S50	41	18				—													
管理	車止め	車止め	17基 擬木	コンクリート	S50	41	42				—													
管理	園名板	園名板	I基	鋼材	S50	41	18				—													
管理	排水施設	側溝	I式	コンクリート	S50	41	20				—													
管理	転落防止柵	転落防止柵	I式	鋼材	S50	41	18				—													
その他	集会所	公民館	I棟 RC造	コンクリート	S50	41	50				—													

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:童王南部公園 (近隣公園) 供用年度:昭和60年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的な対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)			対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修	H30		H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39				
園路広場	階段	段木階段	I箇所(7.0段)W1.2m	コンクリート	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H31		更新79千円												
修景	植栽	植栽	I式(204.0本)高木	樹木	S59	32	—				—																	
修景	植栽	植栽	I式(35.0m)低木	樹木	S59	32	—				—																	
修景	つき山	築山	I式	土	S59	32	—				—																	
修景	バーゴラ	バーゴラ	I基	鋼材	S59	32	27				事後	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		(H36)								健全度調査17千円						
休養	休憩所	四阿	I棟(35.8m <sup>2</sup> )擬木柱・木製屋根、屋外卓付き	コンクリート、木材	S59	32	47	H28	健全度:B ベンチの座部が外れている		低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H62			健全度調査17千円						健全度調査17千円	補修856千円			
休養	ベンチ	背なしベンチ	4基	鋼材、プラスチック	S59	32	10				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査20千円													
休養	ベンチ	背なしベンチ	5基	石材	S59	32	47				—		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。															
休養	ベンチ	背付きベンチ	11基	鋼材、プラスチック	S59	32	10				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査55千円													
遊戯	ぶらんこ	大型4人用ブランコ	I基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B 脚柱根元の腐食・パイプ曲がり。着地面の削れ。		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に吊り金具・チェーン・座席を交換する。		H51										補修116千円			
遊戯	滑り台	SUSすべり台	I基	ステンレス	H24	4	15	H28	健全度:B		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51										補修92千円			
遊戯	シーソー	単列シーソー	I基	鋼材、木材	S59	32	15	H28	健全度:B		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51										補修54千円			
遊戯	複合遊具	プレイポートワンダー	I基 コンビネーション遊具	アルミ、FRP	S59	32	15	H28	健全度:A		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H60													
遊戯	鉄棒	3間中鉄棒	I基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B ボルトの突出		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51										補修15千円			
遊戯	鉄棒	3間低鉄棒	I基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B ボルトの突出。支柱の傾き。上枝が近い。		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H51										補修15千円			
遊戯	ムービング遊具	リンク遊具(ハッピー)	I基	鋼材、FRP	H24	4	10	H28	健全度:A		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に可動部の交換を実施する。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H50													
運動	防球フェンス	バックネット	2基 簡易式	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H36									更新4,416千円					
運動	防球フェンス	防球ネット	I式(472.0m) グラウンド外周、コンクリート柱、ナイコンネット	コンクリート	S59	32	15	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H51										補修5,725千円	健全度調査5千円		
運動	その他の運動施設	グラウンド	I箇所(7,413.0m <sup>2</sup> )	土・芝	S59	32	10				—																	
運動	その他の運動施設	サッカーゴール	9基	鋼材	S59	32	—				—																	
運動	その他の運動施設	運動用倉庫	4基 プレハブ	鋼材	S59	32	24				—																	
便益	駐車場	駐車場	I箇所(1,403.6m <sup>2</sup> )10台分	アスファルト	S59	32	10				—																	
便益	駐車場	駐車場	1基(16.6m <sup>2</sup> )屋根付き	鋼材	S59	32	19				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H34)									健全度調査9千円					

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:竜王南部公園 (近隣公園) 供用年度:昭和60年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39		
便益	便所	トイレ	I棟(7.8m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	S59	32	50				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H46												
便益	水飲み場	水飲み場	2基 擬木	コンクリート	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H34						更新 1,122千円						
管理	さく	ブロック塀	I式(1.0m) H2.0m	コンクリート	S59	32	40				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H37								更新 540千円				
管理	さく	メッシュフェンス	I式(495.0m) H1.2m	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H36								更新 5,276千円				
管理	案内板	案内標識	I基	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H32)			健全度調査 5千円									
管理	案内板	注意看板	I基	鋼材	H25	3	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H61												
管理	照明施設	公園灯	I基 ポール型	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H31			更新 473千円									
管理	照明施設	夜間照明01	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	照明施設	夜間照明02	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	照明施設	夜間照明03	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	照明施設	夜間照明04	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	照明施設	夜間照明05	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	照明施設	夜間照明06	I基 投光器12箇	鋼材	S59	32	18	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H66										健全度調査 5千円		
管理	車止め	車止め	I基 アーチ型	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H32)			健全度調査 55千円									
管理	車止め	車止め	3基 ポール型+ チャーン	ステンレス	S59	32	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H54												
管理	車止め	車止め	3基 ポール型	ステンレス	S59	32	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H54												
管理	園名板	園名板	I基	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H32)			健全度調査 5千円									

概算費用合計(千円):

19,047

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:竜王北部公園 (近隣公園) 供用年度:昭和53年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
園路広場	舗装	舗装	I式(405.0m <sup>2</sup> )白玉砂利	砂利	S53	38	15				一														
園路広場	舗装	舗装	I式(600.0m <sup>2</sup> )インターロッキング舗装	コンクリート	S53	38	15				一														
修景	植栽	植栽	I式(139.0本)高木中木	樹木	S53	38	一				一														
修景	植栽	植栽	I式(579.0m)低木	樹木	S53	38	一				一														
休養	休憩所	四阿	I棟(96.0m <sup>2</sup> )	鋼材	S53	38	19	H28	健全度:B 支柱の上部や梁の塗装劣化	低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H56				健全度調査 17千円				補修 402千円	健全度調査 17千円		
休養	ベンチ	背なしベンチ	4基	木材、コンクリート	S53	38	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 20千円											
教養	図書館	図書館	I棟(1,127.7m <sup>2</sup> ) 一部鉄骨造	鉄筋コンクリート造 一部鉄骨造	S53	38	50				一														
教養	記念碑	モニュメント	3基 石製	石材	S53	38	38				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認する。 ・定期的にコケ取り、洗浄を実施する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H47												
便益	駐車場	駐車場	2箇所(3,837.0m <sup>2</sup> ) 約100台	アスファルト	S53	38	10				一														
便益	時計台	時計	I基	コンクリート	S53	38	50				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H40												
便益	水飲み場	水飲み場	I基 凝石	コンクリート	S53	38	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34								更新 673千円				
便益	その他の便益施設	電話ボックス	I基		S53	38	一				一														
管理	門	門扉	I基	アルミ	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 5千円											
管理	さく	ブロック塀	I式(14.0m) H1.2m	コンクリート	S53	38	40				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34								更新 1,471千円				
管理	案内板	案内標識	8基	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 40千円											
管理	照明施設	公園灯	9基	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H33								更新 4,259千円				
管理	照明施設	足元灯	2基	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 10千円											
管理	照明施設	駐車場灯	2基	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 10千円											
管理	車止め	車止め	3基 アーチ型	ステンレス	S53	38	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H48												
管理	車止め	車止め	6基 ポール型	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H48												
管理	園名板	園名板	I基	鋼材	S53	38	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 5千円											
管理	縁石	縁石	I式(369.0m) 石製	石材	S53	38	20				一														

概算費用合計(千円): 6,929

90 4,276 2,144 402 17

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:信玄堤公園 (近隣公園) 供用年度:昭和56年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:信玄堤公園 (近隣公園) 供用年度:昭和56年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期									
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39
教養	記念碑	石碑 4基 記念碑等含む	石材	S56	35	38				一														
便益	駐車場	駐車場 I箇所(974.0m <sup>2</sup> ) 乗用車21台バス2台	アスファルト	S56	35	10				一														
便益	便所	トイレ 1棟(33.0m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	H19	9	50	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H65										健全度調査 69千円
便益	水飲み場	水飲み場 3基 擬木	コンクリート	S56	35	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H34									更新 1,490千円		
管理	さく	擬木柵 I式(37.5m)	コンクリート	S56	35	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H34									更新 1,162千円		
管理	さく	柵 I式(4.0m)	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H32									更新 165千円		
管理	倉庫	倉庫 I棟(32.0m <sup>2</sup> ) 鉄骨造	鋼材、CB	S56	35	30	H28	健全度:B 鉄部の錆、塗膜剥離が散見されるため、改修が望ましい		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H61									健全度調査 69千円	補修 100千円
管理	案内板	案内標識 7基	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 35千円										
管理	案内板	案内標識 I基	木製	S56	35	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 5千円										
管理	案内板	案内標識 I基 擬木	コンクリート	S56	35	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H35)									健全度調査 5千円		
管理	標識	標識 7基	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・標記のかすれが著しくなったら、交換を行う。		(H30)	健全度調査 35千円										
管理	標識	標識 I基 「手づくり郷土賞 銘板」	石材	H20	8	42				一														
管理	照明施設	公園灯 2基 LED	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 10千円										
管理	照明施設	公園灯 13基	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 65千円										
管理	照明施設	公園灯 I基 LEDソーラー	鋼材	S56	35	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 5千円										
管理	暗渠	暗渠 I式(22.0m) ボックスカルバート	コンクリート	S56	35	50				一														
管理	車止め	車止め 11基 ウレタンポール	ウレタン樹脂	S56	35	10				一														
管理	車止め	車止め 26基	鋼材	S56	35	18				一														
管理	車止め	車止め 7基 ポール+チェーン	擬木	S56	35	42				一														
管理	排水施設	集水桿 I箇所 W600×L600	コンクリート	S56	35	20				一														
管理	排水施設	集水桿 I箇所 W600×L600	コンクリート	S56	35	20				一														

概算費用合計(千円): 27,057

3,537 165 20,443 2,652 5 155 100

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:中下条公園 (近隣公園) 供用年度:昭和57年3月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:中下条公園(近隣公園) 供用年度:昭和57年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
便益	駐車場	自転車置場	I基(12.7m <sup>2</sup> )カーポート	アルミ、アクリル	S56	35	19				一														
便益	便所	トイレ(東)	I棟(20.3m <sup>2</sup> )CB造	コンクリート	S56	35	41	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・雨漏りは速やかに補修する。 ・道具、設備の汚損が顕著になった時点で更新する。	H58											健全度調査 69千円 補修 514千円
便益	便所	トイレ(北)	I棟(20.3m <sup>2</sup> )CB造	コンクリート	S56	35	41	H28	健全度:B 屋上に水溜まりが見られるので、点検が必要。		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・雨漏りは速やかに補修する。 ・道具、設備の汚損が顕著になった時点で更新する。	H58											健全度調査 69千円 補修 514千円
便益	時計台	時計塔	I基(1.9m <sup>2</sup> )ライオンズ寄贈	鋼材	S56	35	15				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 5千円										
便益	水飲み場	水飲み場	I基 擬木、3.10×2.30	コンクリート	S56	35	15				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34											更新 561千円
便益	水飲み場	水飲み場	I基 擬木、φ2.7(半円)	コンクリート	S56	35	15				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34											更新 561千円
便益	水飲み場	水飲み場	I基 擬木、1.27×1.27	コンクリート	S56	35	15				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34											更新 497千円
便益	手洗場	手洗い場	I基	ステンレス	S56	35	15				一														
便益	その他の便益施設	公衆電話	I基		S56	35	一				一														
管理	さく	ブロック塀	I箇所(33.0m) 東側トイレ前、H300	コンクリート	S56	35	40				一														
管理	さく	ブロック塀	I箇所(21.0m) 正面出入口、H1200	コンクリート、タイル	S56	35	40				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 17千円										
管理	さく	メッシュフェンス	I箇所(450.0m) 外周フェンス、H1.5m	鋼材	S56	35	18				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H33											更新 5,728千円
管理	倉庫	プレハブ倉庫	I棟(10.7m <sup>2</sup> ) 2.81m×3.82m	鋼材	S56	35	30				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H38)											健全度調査 17千円
管理	倉庫	物置	8基	鋼材	S56	35	30				一														
管理	案内板	案内標識	6基	鋼材	S56	35	18				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H33											更新 2,995千円
管理	照明施設	公園灯	7基 鳥かご型	鋼材	S56	35	18				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H32											更新 3,312千円
管理	車止め	車止め	3基 ポール型+チェーン	ステンレス	S56	35	39				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H51											
管理	園名板	園名板	I基	鋼材	S56	35	18				事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査 5千円										
管理	排水施設	側溝	I式(217.0m)	コンクリート	S56	35	20				一														
管理	縁石	縁石	I箇所(1,056.0m) 遊具広場	木材	S56	35	20				一														
管理	その他の管理施設	灰皿	2基	鋼材	S56	35	18				一														

概算費用合計(千円): 25,592

947 3,312 8,900 2,757 1,664 73 6,734 1,205

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:玉幡公園 (地区公園) 供用年度:平成18年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:玉幡公園 (地区公園) 供用年度:平成18年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	差分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
管理	照明施設	足元灯	82基	鋼材	H18	10	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H54											
管理	井戸	井戸	1箇所		H18	10	15				一														
管理	擁壁	擁壁	I箇所(194.8m) H1.0m	コンクリート	H18	10	50				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H68											
管理	車止め	車止め	19基 ボール型	コンクリート	H18	10	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H60											
管理	車止め	車止め	2箇所	ステンレス	H18	10	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H76											
管理	車止め	車止め	I箇所 ボール型+ チェーン	コンクリート	H18	10	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H76											
管理	車止め	車止め	12基 丸型	石製	H18	10	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H75											
管理	車止め	車止め	5箇所 アーチ型	鋼材	H18	10	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H76											
管理	国名板	国名板	1基 「Kai、遊、パーク」	石材	H18	10	38				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H75											
管理	排水施設	集水桿	3箇所		H18	10	20				一														
管理	転落防止柵	フェンス	I式(26.0m)	鋼材	H18	10	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H54											
管理	転落防止柵	擬木柵	I式(40.0m) (転落防止柵)	コンクリート	H18	10	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H60											
管理	その他の管理施設	灰皿	3基	コンクリート	H18	10	18				一														
管理	その他の管理施設	制御盤	9箇所		H18	10	15				一														
その他	物資備蓄倉庫	防災倉庫	I棟 壁式RC造、地下	コンクリート	H18	10	50	H28	健全度:A	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度調査で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。		H80											

概算費用合計(千円):

72,935

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:双葉水辺公園 (地区公園) 供用年度:平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39			
園路広場	舗装	舗装	I式(726.5m <sup>2</sup> )コンクリート平板舗装	コンクリート	H16	12	15				一																
園路広場	舗装	舗装	I式(4,034.0m <sup>2</sup> )カラーブラック	アスファルト	H16	12	10				一																
園路広場	階段	擬木階段	2箇所(36.0段)W1.2m	コンクリート	H16	12	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H46													
園路広場	橋梁	橋梁	I橋W3.3m×L4.5m	擬木	H16	12	60				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H46													
園路広場	橋梁	橋梁	2橋W2.7m×L2.7m	擬木	H16	12	60				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H76													
修景	植栽	植栽	I式(146.0本)	中高木	H16	12	—				一																
修景	植栽	植栽	I式(575.0m)低木	樹木	H16	12	—				一																
修景	水流	流れ工	I式(172.9m)		H16	12	20				一																
修景	池	池	I箇所(654.0m <sup>2</sup> )		H16	12	20				一																
休養	休憩所	四阿(小)	I棟(7.3m <sup>2</sup> )2.7m×2.7m	木材	H16	12	22	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H52									補修200千円	健全度調査17千円		
休養	休憩所	四阿(大)	I棟(32.0m <sup>2</sup> )8.0m×4.0m	木材	H16	12	22	H28	健全度:B支柱部の塗装はがれ		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H52									補修400千円	健全度調査17千円		
休養	ベンチ	背なしベンチ	8基W1.87m	石材、木材	H16	12	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		(H30)	健全度調査40千円												
休養	ベンチ	背なしベンチ	2基W1.8m	鋼材、木材	H16	12	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		(H30)	健全度調査10千円												
休養	野外卓	テーブルベンチ	I基テーブル1、ベンチ2	鋼材、木材	H16	12	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		(H30)	健全度調査5千円												
休養	その他の休養施設	かまど	3基	コンクリート	H16	12	22				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H49													
遊戯	砂場	砂場	2基		H16	12	15				一																
遊戯	複合遊具	築山	I基滑り台(大、小)、ロッククライミング	コンクリート	H16	12	15	H28	健全度:B滑り降り口のマットが小さい。降り口マットに段差。		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が白を下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となつた時点で更新する。		H51									補修800千円			
遊戯	ムービング遊具	スプリング遊具(ベンチ)	I基	鋼材、FRP	H16	12	10	H28	健全度:CFRPの劣化・割れ。スプリングに錆。		高	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に可動部の交換を実施する。 ・定期点検で健全度が白を下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となつた時点で更新する。		H40	補修18千円											
遊戯	ムービング遊具	スプリング遊具(リーフィー)	I基	鋼材、FRP	H16	12	10	H28	健全度:CFRPの亀裂・欠け。スプリングに多少錆。塗装の剥がれ。		低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に可動部の交換を実施する。 ・定期点検で健全度が白を下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となつた時点で更新する。		H44									補修18千円			
遊戯	その他の遊戯施設	ティラノサウルス	I基ウレタン吹付	モルタル	H16	12	15	H28	健全度:CD内面部面(ゴム)の剥がれ。口元部分モルタルの欠け。		高	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度が白を下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となつた時点で更新する。		H45	補修800千円											
教養	記念碑	石碑	I基	石材	H16	12	38				一																
便益	駐車場	駐車場	I箇所(3,388.0m <sup>2</sup> )62台	アスファルト	H16	12	10				一																
便益	便所	トイレ	I棟(15.8m <sup>2</sup> )木造	木材	H16	12	24	H28	健全度:BL便器の水が常時流れしており、コンセントの焦げ跡も見られるため、点検が必要		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・雨漏りは速やかに補修する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H55									補修1,000千円	健全度調査69千円		

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:双葉水辺公園 (地区公園) 供用年度:平成16年7月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
便益	水飲み場	水飲み場	3基	コンクリート	H16	12	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H46												
管理	門	門扉	1基	アルミ	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	さく	メッシュフェンス	I式(432.0m)	鋼材	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	さく	擬木柵	I式(191.0m) 擬木	コンクリート	H16	12	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H58												
管理	倉庫	倉庫	I棟(8.4m) 木造	木材	H16	12	15	H28	健全度:B 屋根の鼻板等が腐食しているため、改修が望ましい	低	事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H45												
管理	倉庫	物置	2棟 フレハブ	鋼材	H16	12	30				一														
管理	案内板	案内標識	8基	鋼材	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	照明施設	シンボル灯	1基	鋼材	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	照明施設	公園灯	8基		H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	照明施設	足元灯	5基	鋼材	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	照明施設	誘導灯	9基		H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H52												
管理	車止め	車止め	3基 アーチ型	鋼材	H16	12	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H74												
管理	車止め	車止め	5基 ボール型	ステンレス	H16	12	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H74												
管理	園名板	園名石	1基 黒御影石、820×470×50	石材	H16	12	38				一														
管理	その他の管理施設	制御盤	3箇所		H16	12	15				一														
その他	放送施設	防災無線	1基		H16	12	18				一														

概算費用合計(千円):

3,497

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:赤坂台総合公園 (総合公園) 供用年度:平成12年4月

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:赤坂台総合公園 (総合公園) 供用年度:平成12年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:赤坂台総合公園 (総合公園) 供用年度:平成12年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
管理	掲示板	掲示板	1基 富士見100景	鋼材	H12	16	18				一														
管理	照明施設	公園灯	9基 駐車場	鋼材	H12	16	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点までまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H48											
管理	照明施設	公園灯	50基 園内	鋼材	H12	16	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点までまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H48											
管理	雨水貯留施設	調整池	I式(514.0m <sup>3</sup> )	コンクリート	H12	16	20				一														
管理	擁壁	コンクリート擁壁	I式(43.9m <sup>3</sup> ) 鉄筋コンクリート	コンクリート	H12	16	50	H28	健全度:A		低 予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H80				健全度調査 60千円				健全度調査 60千円			
管理	擁壁	ブロック積み擁壁	I式(228.2m <sup>3</sup> ) 間知ブロック、駐車場	コンクリート	H12	16	50	H28	健全度:B		低 予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H65				健全度調査 60千円				健全度調査 60千円			
管理	擁壁	ブロック積み擁壁	I式(739.5m <sup>3</sup> ) 間知ブロック	コンクリート	H12	16	50				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H62											
管理	擁壁	石積み擁壁	I式(343.5m <sup>3</sup> )	石材	H12	16	50				一														
管理	車止め	車止め	41基 アーチ型	ステンレス	H12	16	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H70											
管理	車止め	車止め	12基 ポール型+チェーン	ステンレス	H12	16	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H70											
管理	園名板	園名石	1基	石材	H12	16	38				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H69											
管理	転落防止柵	転落防止柵	I式(116.7m) 擬木	コンクリート	H12	16	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H54											
管理	その他の管理施設	灰皿	8基	方形5基、円形3基	H12	16	18				一														
その他	展望台	展望塔	I棟 RC造、管理事務所、トイレ他	コンクリート	H12	16	50	H28	健全度:B 外壁等のひび割れが見られるため、塗装改修工事が望ましい。	低 予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となつた時点で更新する。		H65					健全度調査 160千円					健全度調査 160千円		
その他	放送施設	防災無線	I基	鋼材	H12	16	18				一														

概算費用合計(千円): 109,587

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:敷島総合公園 (総合公園) 供用年度:昭和60年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	差分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
園路広場	舗装	舗装	I式(2,224.0m <sup>2</sup> ) 平板ブロック	コンクリート	S59	32	15				-														
園路広場	舗装	舗装	I式 石張	石材	S59	32	15				-														
園路広場	舗装	舗装	I式(967.0m <sup>2</sup> ) カラー舗装	アスファルト	S59	32	10				-														
園路広場	舗装	舗装	I式(2,648.0m <sup>2</sup> )	アスファルト	S59	32	10				-														
園路広場	階段	コンクリート階段	I箇所(80.0段) W4.0m	コンクリート	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H34						更新 3,895千円					
園路広場	階段	コンクリート階段	I箇所(30.0段) W1.0m	コンクリート	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H34						更新 365千円					
園路広場	階段	擬木階段	I箇所(20.0段) W1.2m	コンクリート	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H34						更新 225千円					
園路広場	階段	鋼製階段	I箇所	鋼材	S59	32	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H30											
園路広場	階段	石製階段	I箇所	石材	S59	32	15				-														
修景	植栽	植栽	I式(3,060.0本)	中高木	S59	32	-				-														
修景	植栽	植栽	I式(1,375.0m <sup>2</sup> ) 低木	樹木	S59	32	-				-														
修景	芝生	芝スタンド	I式(1,830.0m <sup>2</sup> )	芝	S59	32	30				-														
修景	花壇	花壇	I式(41.4m <sup>2</sup> )		H25	2	15				-														
修景	灯籠	灯籠	I箇所	コンクリート	S59	32	-				-														
修景	バーゴラ	バーゴラ	I基	鋼材	S59	32	19				事後	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H31			更新 4,837千円								
休養	休憩所	シェルター	3棟 1本柱	鋼材	H27	1	27				事後	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H67											
休養	休憩所	四阿(公園南)	I棟(17.6m <sup>2</sup> ) □4.2m	木材	H27	1	22	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H62					健全度調査 17千円			健全度調査 17千円			
休養	休憩所	四阿(梅公園)	I棟(17.6m <sup>2</sup> ) □4.2m	木材	H27	1	22	H28	健全度:B 地盤変動による床のひび割れ、構の変形が見られる	低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H52					健全度調査 17千円			補修 342千円	健全度調査 17千円		
休養	ベンチ	背付きベンチ	19基	擬木	S59	32	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H32			更新 3,985千円								
休養	ベンチ	背無しベンチ	2基	木材	S59	32	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 10千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	4基	木材、石材	S59	32	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H43											
休養	野外卓	テーブルベンチ	6基 擬木	コンクリート	S59	32	47				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H43											
休養	スツール	スツール	I4基	コンクリート	S59	32	47				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 70千円										
遊戯	ぶらんこ	大型2人用ブランコ 安全柵付き	1基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B チェーン下部の摩耗が進行中。着地面の割れ。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期的に吊り金具・チェーン・座席を交換する。		H51							補修 73千円				

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:敷島総合公園 (総合公園) 供用年度:昭和60年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改築・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急性度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
遊戯	滑り台	回転滑り台	1基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:C 基礎の露出。階段ステップの傾き等	高	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。	・日常点検、定期点検で健全度がB判定を下回る前に保護塗装等の補修を行う。	H45	補修366千円										
遊戯	ジャングルジム	ジャングルジム	1基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B 脚柱根元の腐食が進行中。パイプの交差部分に隙間。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。	・日常点検、定期点検で健全度がB判定を下回る前に保護塗装等の補修を行う。	H51							補修137千円				
遊戯	鉄棒	3間鉄棒	1基	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:B シャフトに錆。基礎の露出。支柱の傾き等	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・定期点検で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。	・日常点検、定期点検で健全度がB判定を下回る前に保護塗装等の補修を行う。	H51							補修15千円				
運動	観覧席	メインスタン	1棟(400.0m <sup>2</sup> ) RC造、屋上観覧席(300席)	コンクリート	S59	32	45	H28	健全度:B 室内の白華、しみがあるため、計画的な防水改修事が望ましい。	低	予防	・日常点検及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度調査で健全度がBを下回った時点で補修を行い、使用見込み期間となった時点で更新する。	・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になったら交換を行う。	H61				健全度調査137千円					健全度調査137千円		
運動	その他の運動施設	多目的運動広場	1箇所(24.2m <sup>2</sup> )		S59	32	10			—															
教養	野外劇場	野外ステージ	1箇所(440.0m <sup>2</sup> )	石材、芝	S59	32	10			—															
教養	記念碑	完成記念碑	1箇所	石材	S59	32	38			—															
教養	記念碑	記念碑	2箇所	石材	S59	32	38			—															
教養	その他の教養施設	鳥居	1箇所	石材	S59	32	—			—															
便益	駐車場	駐車場	1箇所 普通85台、大型14台、大会時のみ(58台)	アスファルト	S59	32	10			—															
便益	便所	トイレ(南西側)	1棟(22.3m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	S59	32	50	H28	健全度:B 屋根のコケ、鉄部の錆がみられるので、改修が望ましい。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になったら交換を行う。	H65				健全度調査69千円				健全度調査69千円			
便益	便所	トイレ(南東側)	1棟(22.3m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	S59	32	50	H28	健全度:C 漏水により閉鎖されている。早めの修繕が望ましい。	中	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になったら交換を行う。	H55				健全度調査69千円	補修862千円			健全度調査69千円			
便益	便所	トイレ(北側)	1棟(22.3m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	S59	32	50	H28	健全度:B 屋根のコケ、鉄部の錆がみられるので、改修が望ましい。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になったら交換を行う。	H65				健全度調査69千円				健全度調査69千円			
便益	時計台	時計塔	1基	鋼材	S59	32	15			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	(H30)	健全度調査5千円											
便益	時計台	時計塔	1基 時計3面	鋼材	S59	32	15	H28	健全度:C 支柱地際に錆が見られる	中	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で、損傷箇所の交換、保護塗装等の補修を実施する。	H45				健全度調査5千円	補修107千円			健全度調査5千円			
便益	水飲み場	水飲み場	6基	コンクリート	S59	32	15			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H34							更新2,981千円					
便益	手洗場	手洗い場	3基	コンクリート	S59	32	15			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H43												
管理	門	門扉	4箇所	鋼製	S59	32	18			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H35							更新996千円					
管理	さく	メッシュフェンス	1式(763.0m)	鋼材	S59	32	18			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H35							更新12,444千円					
管理	さく	擬木柵	1式(331.5m)	コンクリート	S59	32	42			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H35							更新2,715千円					
管理	さく	手摺	1箇所	鋼材	S59	32	18			—															
管理	案内板	案内標識	23基 【詳細不明】	コンクリート	S59	32	42			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H32				更新17,796千円								
管理	照明施設	公園灯	22基	鋼材	S59	32	18			事後		・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点でまとめて交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。	H35							更新10,410千円					

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:敷島総合公園 (総合公園) 供用年度:昭和60年3月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
管理	ごみ処理場	ゴミ箱	5基	鋼材	S59	32	18			一															
管理	暗渠	暗渠	3箇所	コンクリート	S59	32	60			一															
管理	擁壁	ブロック擁壁 1式(3.732.7m <sup>2</sup> ) 間知ブロック	コンクリート	S59	32	50	H28	健全度:0 ブロックの抜け落ちがあり、土砂の流出による崩壊の恐れがある。		中	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H55				健全度調査 60千円	補修 11,059千円			健全度調査 60千円			
管理	車止め	車止め	35基 擬石	コンクリート	S59	32	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H38)									健全度調査 175千円		
管理	車止め	車止め	1基 アーチ型	鋼材	S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H54											
管理	その他の管理施設	プロパー	1箇所		S59	32	一				一														
管理	その他の管理施設	灰皿	8基	鋼材	S59	32	18				一														
その他	放送施設	放送設備	3箇所 ボール(スピーカー)		S59	32	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H35						更新 666千円					
														451	4,837	21,781	443	19,494	27,133	225	342	618			

概算費用合計(千円):

75,324

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:西八幡公園 (運動公園) 供用年度:平成5年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:西八幡公園 (運動公園) 供用年度:平成5年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:西八幡公園 (運動公園) 供用年度:平成5年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策 (点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期											
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39		
敬養	記念碑	供養塔	1基	石材	S62	29	38				一															
便益	駐車場	駐車場(テニスコート) 1箇所(794.0m <sup>2</sup> ) 29台(身障者用1台)		アスファルト	S62	29	10				一															
便益	駐車場	駐車場(中央部)	1箇所(1,959.0m <sup>2</sup> ) 砂利	土・砂	H5	23	10				一															
便益	駐車場	駐車場(南側)	1箇所(1,482.0m <sup>2</sup> )	アスファルト	S62	29	10				一															
便益	駐車場	駐車場(北側)	1箇所(666.0m <sup>2</sup> ) 29台	アスファルト	S62	29	10				一															
便益	駐車場	駐輪場	2箇所(34.0m <sup>2</sup> ) カーポート	鋼材	S62	29	19				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H37)								健全度調査 10千円				
便益	便所	トイレ	1棟(9.0m <sup>2</sup> ) RC造	コンクリート	S62	29	50	H28	健全度:B 鋼構の欠損、屋根材の割れが見られるので、改修が望ましい	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になつたら交換を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H65								健全度調査 69千円		健全度調査 69千円		
便益	水飲場	水飲場	3基 擬木、南側	コンクリート	S62	29	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H32				更新 1,684千円								
便益	水飲場	水飲場	2基 擬木、北側	コンクリート	H5	23	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H37								更新 1,122千円				
便益	その他の便益施設	温泉施設	1棟		S62	29	50				一															
管理	倉庫	物置	3箇所		S62	29	30				一															
管理	案内板	案内標識	11基 コンクリート基礎	鋼材	S62	29	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H37								更新 4,988千円				
管理	照明施設	公園灯(南側)	6基	鋼材	S62	29	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H37								更新 2,839千円				
管理	照明施設	公園灯(北側)	12基	鋼材	H5	23	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H41												
管理	ごみ処理場	ゴミ箱	1箇所		S62	29	18				一															
管理	井戸	井戸	1箇所		S62	29	20				一															
管理	擁壁	土留擁壁	3箇所(230.5m <sup>2</sup> ) ブロック積	石材	S62	29	50				一															
管理	車止め	車止め	1基	鋼材	S62	29	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H35)								健全度調査 5千円				
管理	車止め	車止め	27基 擬石	コンクリート	S62	29	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H41												
管理	車止め	車止め	5基 ポール型	鋼材	H5	23	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H63												
管理	車止め	車止め	3基 擬石	コンクリート	H5	23	42				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H47												
管理	その他の管理施設	灰皿	1箇所		S62	29	18				一															
管理	その他の管理施設	制御盤	1箇所		S62	29	15				一															

概算費用合計(千円): 24,290

594 2,004 201 3,339 5 116 12,899 648 4,484

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 金無川スポーツ公園 (運動公園) 供用年度: 平成26年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	処分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善・更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改善、更新含む)・時期										
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39	
園路広場	舗装	舗装	I式(855.0m <sup>2</sup> )カラーピアス	アスファルト	S46	45	10				一														
園路広場	階段	擬木階段	I箇所(13.0段)	コンクリート	S46	45	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・穴、亀裂はモルタルを充填する。		H34						更新301千円					
園路広場	橋梁	橋梁	3橋	擬木	S46	45	60				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H43											
修景	植栽	植栽	I式(232.0本)	中高木	S46	45	一				一														
修景	植栽	植栽	I式(179.0m <sup>2</sup> )低木	樹木	S46	45	一				一														
修景	バーゴラ	バーゴラ(南1)	I基(9.2m <sup>2</sup> )	鋼材	S46	45	27				事後	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H32				更新2,429千円							
修景	バーゴラ	バーゴラ(南2)	I基(7.3m <sup>2</sup> )	鋼材	S46	45	27				事後	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H32				更新2,429千円							
修景	バーゴラ	バーゴラ(南3)	I基(36.9m <sup>2</sup> )(3.0m×3.0m)×2	鋼材	S46	45	27	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H70						健全度調査17千円			健全度調査17千円		
修景	バーゴラ	日陰だな	I基(8.7m <sup>2</sup> )	鋼材	S46	45	27				一														
修景	その他の修景施設	ビオトープ	I箇所(102.0m <sup>2</sup> )		S46	45	一				一														
休養	休憩所	四阿	I棟(28.2m <sup>2</sup> )六角	石材、鋼材	S46	45	47	H28	健全度:B	低	予防	・日常の維持保全及び健全度調査で劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・健全度がB判定を下回ったら更新する。		H62						健全度調査17千円			健全度調査17千円	補修502千円	
休養	ベンチ	背付きベンチ	2基	鋼材	S46	45	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査10千円										
休養	ベンチ	背付きベンチ	15基	プラスチック	S46	45	10				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査75千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	3基	鋼材	S46	45	15				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査15千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	21基	コンクリート	S46	45	47				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査105千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	7基	擬木	S46	45	47				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査35千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	2基	木材	S46	45	7				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査10千円										
休養	ベンチ	背無しベンチ	9基	プラスチック	S46	45	10				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査45千円										
休養	野外車	テーブルベンチ	I基 テーブル1、ベンチ6	コンクリート	S46	45	47				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H34						更新462千円					
運動	野球場	球技場	I箇所(19,208.0m <sup>2</sup> )4面	土	S46	45	30				一														
運動	テニスコート	テニスコートA	I面(811.0m <sup>2</sup> )クレーコート	土	S46	45	10	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。		H50						健全度調査5千円			健全度調査5千円		
運動	テニスコート	テニスコートB	I面(811.0m <sup>2</sup> )クレーコート	土	S46	45	10	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。		H50						健全度調査5千円			健全度調査5千円		
運動	テニスコート	テニスコートC	I面(811.0m <sup>2</sup> )クレーコート	土	S46	45	10	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。		H50						健全度調査5千円			健全度調査5千円		
運動	テニスコート	テニスコートD	I面(811.0m <sup>2</sup> )クレーコート	土	S46	45	10	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。		H50						健全度調査5千円			健全度調査5千円		
運動	テニスコート	テニスコートE	I面(811.0m <sup>2</sup> )クレーコート	土	S46	45	10	H28	健全度:A	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。		H50						健全度調査5千円			健全度調査5千円		

(様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名:釜無川スポーツ公園（運動公園） 供用年度:平成26年4月

## (様式2)公園施設長寿命化計画調書 (都市公園別)

公園名: 金無川スポーツ公園 (運動公園) 供用年度: 平成26年4月

公園施設種類	公園施設名	具体的施設名称	規模等	主要部材	設置年度	経過年数	区分制限期間など	健全度調査			管理類型	長寿命化に向けた具体的対策(点検方法、対策内容、改善、更新の考え方等)		対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期												
								年度	劣化状況	緊急度		維持保全	補修		H30	H31	H32	H33	H34	H35	H36	H37	H38	H39			
管理	さく	ネットフェンス	I箇所(158.0m) 外周	鋼材	H25	2	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H62													
管理	さく	ネットフェンス	I箇所(339.0m) 外周	鋼材	H25	2	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H62													
管理	管理事務所	管理事務所	I棟(168.8m <sup>2</sup> ) RC造、「ふれあい交流センター」	コンクリート	H4	24	50	H28	健全度:B 天井に雨漏り跡が見られるため、詳細調査 の上修繕が望ましい。	低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・雨漏りは速やかに補修する。 ・建具、設備の汚損が顕著になったら交換を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H65			健全度調査 69千円						健全度調査 69千円				
管理	案内板	案内標識	I9基	鋼材	S46	45	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H31		更新 8,615千円											
管理	照明施設	ナイター照明01	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H55				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明02	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:A		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H66				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明03	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:A		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H66				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明04	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:A		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H66				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明05	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:B		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H55				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明06	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:A		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H66				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	ナイター照明07	I基 球技場	コンクリート	H22	5	18	H28	健全度:A		低	予防	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H66				健全度調査 5千円						健全度調査 5千円		
管理	照明施設	公園灯	5基	鋼材、コンクリート	S46	45	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・電球の球切れが顕著になった時点で交換する。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H30	更新 2,366千円												
管理	擁壁	擁壁	I箇所(120.0m) H1.5m	コンクリート	S46	45	50				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H36										更新 12,125千円			
管理	車止め	車止め	3基	鋼材	S46	45	18				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		(H30)	健全度調査 15千円												
管理	車止め	車止め	2基	ステンレス	S46	45	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H41													
管理	旗竿	掲揚棒	3基	鋼材	S46	45	39				事後	・日常の維持保全及び日常点検での劣化や損傷を確認し、適宜修繕を行う。 ・劣化や損傷が全体的に顕著となった時点で更新する。		H41													
その他	物資備蓄庫	備蓄倉庫	12棟		S46	45	17				一				2,676	20,928	7,552	356	763	12,317	1,438	356	502				

概算費用合計(千円):

46,888

(様式3) 公園施設長寿命化計画調書（公園施設種類別現況）

公園施設種類	公園施設名	設置公園数	主な公園施設の現況写真
a. 園路広場	舗装	1	
a. 園路広場	デッキ	1	
a. 園路広場	階段	8	
a. 園路広場	橋梁	4	
a. 園路広場	ポックスカルバート	1	
b. 修景施設	噴水	1	
b. 修景施設	パーゴラ	7	
c. 休養施設	休憩所	9	
c. 休養施設	ベンチ	10	
c. 休養施設	野外卓	6	
c. 休養施設	スツール	2	
c. 休養施設	その他の休養施設	1	
d. 遊戯施設	ぶらんこ	5	
d. 遊戯施設	滑り台	5	
d. 遊戯施設	シーソー	3	
d. 遊戯施設	ジャングルジム	2	
d. 遊戯施設	複合遊具	5	
d. 遊戯施設	鉄棒	4	
d. 遊戯施設	ムービング遊具	4	
d. 遊戯施設	ネットクライマー	2	
d. 遊戯施設	健康遊具	2	
d. 遊戯施設	その他の遊戯施設	2	
e. 運動施設	テニスコート	3	
e. 運動施設	水泳プール	1	
e. 運動施設	観覧席	2	
e. 運動施設	防球フェンス	4	
f. 教養施設	記念碑	1	
g. 便益施設	駐車場	2	
g. 便益施設	便所	8	
g. 便益施設	時計台	5	

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）

### (様式3) 公園施設長寿命化計画調書 (公園施設種類別現況)

※「公園施設種類」には、都市公園法第二条第二項で規定する施設名称を記す。（「園路及び広場」、「修景施設」、「休養施設」、「遊戯施設」、「運動施設」、「教養施設」、「便益施設」、「管理施設」、「その他の施設」）

※「公園施設名」には、都市公園法第二条第二項及び同法施行令第五条、同法施行規則第一条の二で規定する施設名称を記す。（「日陰たな」、「休憩所」、「ベンチ」、「ぶらんこ」、「滑り台」、「野球場」、「体験学習施設」、「便所」、「備蓄倉庫」等）