

甲斐の うまい水だより

甲斐市上水道課 ● 甲斐市篠原2534番地1
電話 ● 055 (276) 0734 FAX ● 055 (276) 2177

No.

12

2015.12

水道管に 冬支度を

寒くなると、水道管の凍結が多発し、水が出なくなったり、水道管が破裂したりすることがあります。宅内の水道管はお客さま個人の所有物であるため、破損してしまうと修理費用を負担しなければならず、何よりも水が出なく不便が生じます。水道管にも冬仕度をして凍結事故を防ぎましょう。

こんな時には凍結注意

- 外気温がマイナス4度以下になったとき。
- 旅行などで家を留守にするなど、長期間水道を使用しないとき。
- 一日中、外気温が氷点下の「真冬日」が続くとき。


水道管の凍結を防ぐには

水を出しておく

- 翌朝、特に冷え込みが予想される時は、前夜から箸の太さくらいに水を出しておくとお有効です。

保温する

- 水道管や蛇口の部分を身近にある布切れや毛布などで濡れないように保温してください。
- メーターボックス内にあるメーターの上下左右を濡れないようにビニール袋などに入れた保温材で保温してください。



水抜きをする

- 外に設置された水栓については、寝る前や家を留守にする場合、不凍栓（水抜栓）



不凍栓(左)とメーターボックス(右)

による水道管内の水抜きが効果的です。該当の水栓にある不凍栓バルブを右いっぱい回し、蛇口を開けてください。水が抜けた後は蛇口を閉めてください。水抜きした蛇口を使用する際は、不凍栓バルブを左いっぱい回してから使用してください。（不凍栓バルブは、開・閉とも止まるまで回さないと漏水する恐れがあります。）

凍結して水が出ない時は

- 凍った部分にタオルや布をかぶせて、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしましょう。急に熱湯をかけたりすると、ひび割れや破裂することがあります。



破裂してしまった時は

- 水道管や蛇口が破裂した時は、不凍栓を閉めて、破裂箇所に布かテープをしっかりと巻きつけ応急手当てをした後、
 - ▶ 平日（昼間）は
最寄りの市指定給水装置工事事業者（甲斐市ホームページに一覧表掲載）もしくは
甲斐市役所上水道課 (Tel.055-276-0734)に、
 - ▶ 土日祝日・夜間は
甲斐市役所（当直） (Tel.055-276-2111)
にお問い合わせください。

貯水槽水道の適正管理を

貯水槽水道とは、建物などで使用する水道水を一度受水槽などに貯めてから、各家庭や事務所などに給水する水道設備のことで、法令等に基づき、適正な管理が求められます。受水槽を設置しているビルやマンションの所有者は、受水槽の適切な維持管理をお願いします。

問合せ先 ▶ 甲斐市役所環境課 TEL 055-278-1706





平成26年度の決算をお知らせします

収益的収支（消費税抜き）

1年間の営業活動に関する収入と支出



皆さんからの水道料金などの収入と水道施設の維持管理などのために要した支出です。

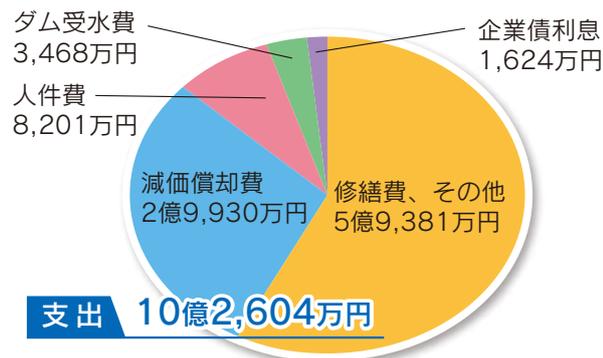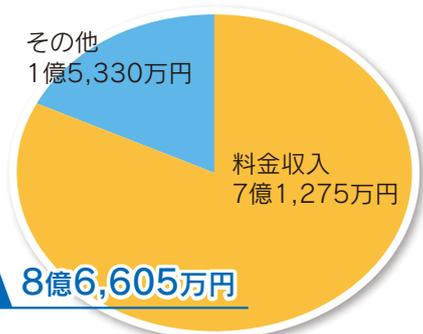

資本的収支（消費税込み）

水道施設などを造るための収入と支出

新たに水道を引く場合など、皆さんに収めていただいた加入金などの収入と水道施設の建設・改良に要した支出です。

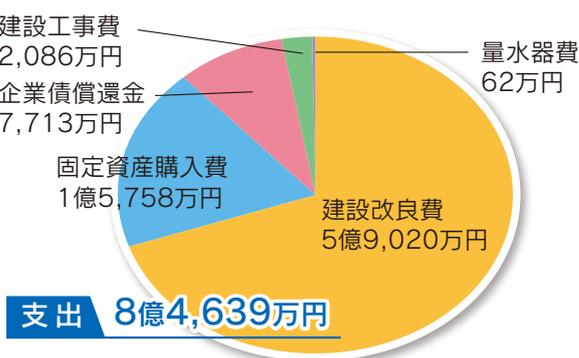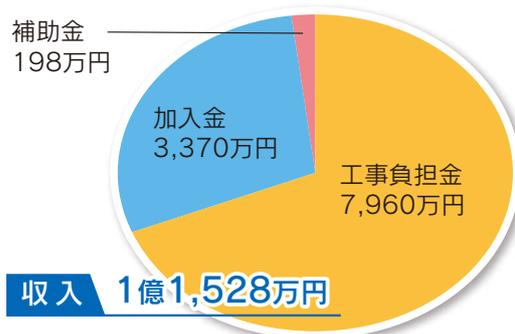

水道事業は、地方公営企業会計で運営されています。この会計基準が見直され、平成26年度から新会計基準が適用されました。この影響は現金の支出を伴わない減価償却費等に大きく表れ、平成26年度決算は純損失となっています。

これは見直しに伴う移行処理が原因であり、次年度以降の収支に大きく影響するものではありません。

収入から支出を差し引いた不足額（7億3,111万円）は、建設改良積立金や、現金支出を伴わない減価償却費などの補てん財源を充てています。



実施した主な事業

地震対策として基幹管路の耐震化を4,237m施工するとともに、大原配水池の補修工事、新田水源発電機設置工事等を行いました。

また、老朽管の布設替は1,948.3mを施工しました。

給水状況

	平成26年度	平成25年度	比較
給水人口	54,717人	54,777人	60人減
有収水量	6,366千 ³ m	6,704千 ³ m	338千 ³ m減