

甲斐の うまい水だより

甲斐市上水道課 ● 甲斐市篠原2534番地1
電話 ● 055 (276) 0734 FAX ● 055 (276) 2177

No.
15

2016.12

水道管に 冬支度を

寒くなると、水道管の凍結が多発し、水が出なくなったり、水道管が破裂したりすることがあります。宅内の水道管はお客さま個人の所有物であるため、破損してしまうと修理費用を負担しなければならず、何よりも水が出なく不便が生じます。水道管にも冬仕度をして凍結事故を防ぎましょう。

こんな時には凍結注意

- 外気温がマイナス4度以下になるとき。
- 旅行などで家を留守にするなど、長期間水道を使用しないとき。
- 一日中、外気温が氷点下の「真冬日」が続くとき。


水道管の凍結を防ぐには

水を出しておく

- 翌朝、特に冷え込みが予想される時は、前夜から箸の太さくらいに水を出しておくとう�효です。

保温する

- 水道管や蛇口の部分を身近にある布切れや毛布などで濡れないように保温してください。
- メーターボックス内にあるメーターの上下左右を濡れないようにビニール袋などに入れた保温材で保温してください。



水抜きをする

- 寝る前や家を留守にする場合、不凍栓（水抜栓）による水道管内の水抜きが効果的です。該当の水栓にある不凍栓バルブを右いっぱい回し、蛇口を開けてください。水が抜けた後は蛇口を閉めてください。水抜きした蛇口を使用する際は、不凍栓バルブを左いっぱい回してから使用してください。通水後、

最初に水を出す際は、水が勢い良く出ますのでご注意ください。少しずつ蛇口を回して出していただくとよいをお願いします。


（不凍栓バルブは、開・閉とも止まるまで回さないと漏水する恐れがあります。）



不凍栓(左)とメーターボックス(右)

凍結して水が出ない時は

- 凍った部分にタオルや布をかぶせて、ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしましょう。急に熱湯をかけたりすると、ひび割れや破裂することがあります。



破裂してしまった時は

- 水道管や蛇口が破裂した時は、不凍栓を閉めて、破裂箇所に布かテープをしっかりと巻きつけ応急手当てをした後、
 - ▶ 平日（昼間）は最寄りの市指定給水装置工事業者（甲斐市ホームページに一覧表掲載）もしくは甲斐市役所上水道課（TEL055-276-0734）に、
 - ▶ 土日祝日・夜間は甲斐市役所（当直）（TEL055-276-2111）にお問い合わせください。



龍王源水が新しくなりました

甲斐市上水道課（水道事務所）では、「釜無川」近くの水源の地下100mの深井戸からくみ上げた、まろやかでおいしい「甲斐のうまい水 龍王源水」を製造販売しています。

今回リニューアルした龍王源水は、市営業部長「やはたいぬ」デザインのパッケージを使い、賞味期限が3年から5年に延びました。長期保存も可能ですのでぜひ災害備蓄用として保存していただくとともに、県内外の知人への贈答用として「龍王源水」をご利用ください。

- ▶ 内容量 490ml
- ▶ 販売価格 1箱(24本入り) 1,920円 1本 80円
- ▶ 販売場所 甲斐市水道事務所 お客さま窓口 ☎055(276)0734 JA 中巨摩東部農産物直売所 いーなとうぶ ☎055(276)2399

平成27年度の決算をお知らせします

平成27年度水道事業決算状況

水道事業会計には、「収益的収支」と「資本的収支」という二つの枠組みがあります。

収益的収支は、1年間の営業活動に関する収入と支出です。皆さんからの水道料金などの収入と水道施設の維持管理などのために要した支出となっています。

資本的収支は、水道施設などを造るための収入と支出です。新たに水道を引く場合など、皆さんに収めていただいた加入金などの収入と水道施設の建設・改良に要した支出となっています。



収益的収支（※消費税抜き）

1年間の営業活動に関する収入と支出

水道料金収入（給水収益）は、大口需要企業の撤退や市民の節水意識の定着、生活様式の変化が影響し、平成26年度に比べて、約7,597万円減少しました。



支出については、水道施設の維持管理費用や人件費が主になり、収入から支出を差し引いた約9,085万円が純利益となりました。

利益は、資本的収支の収入不足分等に備えて積み立てられます。

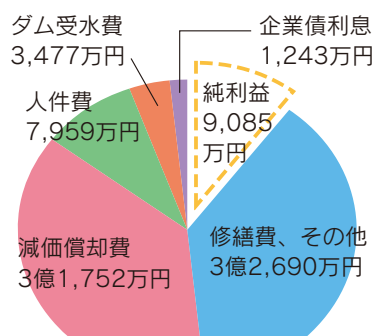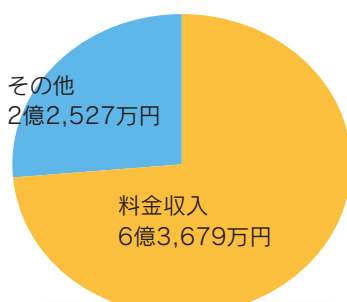

資本的収支（※消費税込み）

水道施設などを造るための収入と支出

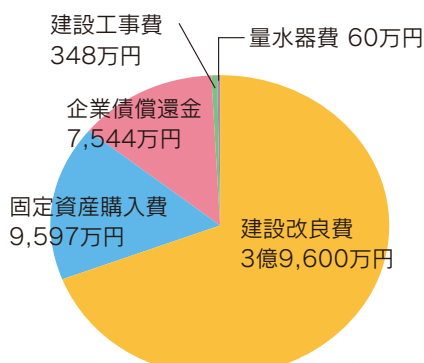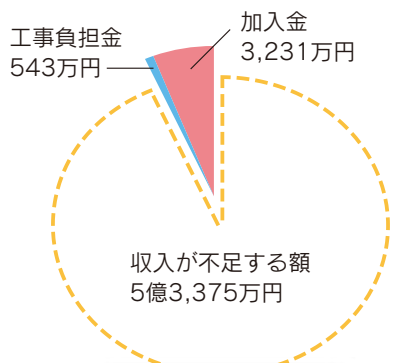

支出としては、配水管や水道施設の整備費用（建設改良費・固定資産購入費・建設工事費）が主であり、収入から支出を差し引いた不足額（5億3,375万円）は、建設改良積立金や現金支出を伴わない減価償却費などの補てん財源を充てています。

平成27年度に実施した主な事業

地震対策として基幹管路耐震化工事を2,880.7m施工するとともに、老朽配水管の布設替を670.7m施工しました。

また、施設整備として西八幡配水池補修工事、下今井配水池配水ポンプ更新工事等を行いました。

給水状況

| | 平成27年度 | 平成26年度 | 比較 |
|-------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 給水人口 | 54,889人 | 54,717人 | 172人増 |
| 有収水量※ | 5,966千m ³ | 6,366千m ³ | 400千m ³ 減 |

※有収水量…水道料金徴収の対象となった水量