付記事項　「標仕」：国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書（建築工事編）（令和4年版）」をいう。　項目の※印および⊙印を付けたものを適用する　⊙印のつかない場合は、※印を適用する。⊙印と※印のついた場合は共に適用する。

1. 建具関連

※ 外部に面する建具の 耐風圧強度は特記による他、平成12年建設省告示第1458号に基づく計算書を作成し、特記された耐風圧性能が適合していることを確認上、監督職員に提出のこと。
⊙ 床が沈下する場合の出入口ｼｬｯﾀｰは想定沈下量に等しいｼｬｯﾀｰﾚｰﾙ埋込、ｽﾗｯﾄ予巻を見込むこと。
※ 各扉のリターンガラリは3型とし、材質は（　　）製とする。
※ アルミガラリの開口率は35%以下とし、機械設備と調整のこと。　一部、開口率50%のガラリを採用する場合はサンワイズKK「GA40片流れ開口率50%　ステンレス防虫網付」同等品以上とする。
※ ガラリは、下部内側に水返しを付ける。
※ ガラリ製作に当っては風切り音の検討を行い、取付後実測し、確認を行う。
※ 給気ガラリの内ダクト接続ガラリは、防鳥網（10　程度）付きとしダクト接続しない場合は防虫網を設置する。排気ガラリは防鳥網のみ設置する
※ 外部に面する鋼製扉はSAT型、四周にクロロプレンゴム入りとし、扉エッジはSUS-304とする。
※ 建具上下小口の塗装は、建込み前に施すこと。
※ 扉枠に戸当りゴム2ヶ所取付ける。
※ 木製扉の三方枠は、特記なき限り鋼製SOP塗りとする。
※ アルミサッシは全て結露水抜き機能付きとする。
※ 延焼線内のアルミサッシは建築基準法第２条第九号の二ロに規定する防火設備（乙防）仕様とする。
※ フラッシュ戸は、両面フラッシュとする。
※ 外部に用いるＳＤは扉・枠共、下部30cmまではSUS304製とする。
⊙ 外部ガラリは防水ガラリを使用のこと。
※ 連窓建具の長手方向の枠には熱収縮に対応できる伸縮継手を設けるとともに上及び下枠のアンカー金物は接合部でスライドできる機構とする。また、滑り材をはさむなど発音防止処理を行う。
※ 自動ドアは JIS A4722 規格に基づく挟 まれ・衝突防止対策及び き込まれ・指挟み防止対策を行い、監督職員の 承諾を得ること。
※ 排煙窓用の開閉操作部（クレセント/取っ手/操作ボックス等）は床から1,500㎜以下の位置に設置。
※ 窓・扉の開閉方式が複雑な場合、窓・扉に開閉方法シールを張り付けること。
※ サッシのトロ詰めモルタルは、無塩砂を使用のこと。

2. 建具金物他関連

※ 建具類の機能上必要な最小限のものは建具の製造所の仕様による。
※ 建具類の金物の種類及び見え掛かり部の材質　※「標仕」表16.8.1 による　・図示　・(　　)
※ 金属製建具用の丁番の枚数及び大きさ　※「標仕」表16.8.2による　・図示　・(　　)
※ 樹脂製建具用の丁番の枚数及び大きさ　※「標仕」表16.8.3による　・図示　・(　　)
※ 木製建具用の丁番の枚数及び大きさ　※「標仕」表16.8.4による　・図示　・(　　)
※ 木製建具用の戸車及びレール　※「標仕」表16.8.5による　・図示　・(　　)
※ 握り玉/レバーハンドル/押し板類/クレセント等の取り付け高さ　※建具製造所の仕様による　・図示
⊙ シリンダー箱及び錠本締り錠
　⊙ シリンダーサイド　(※外側シリンダー、内側サムターン ・図示)
　⊙ 鋼製建具、鋼製軽量建具、ｽﾃﾝﾚｽ製建具及びその他の建具の実用性能項目の耐じん性能(※建具製造所の仕様による)
⊙ 軸吊りヒンジ ※自閉装置付き
⊙ ヒンジクローザ及びドアクローザ　※ディレードアクション(遅延開)機能付き
⊙ 戸当り　※あおり止め(フック)付き
⊙ 両開き・七三開きの常時開放型防火扉は、閉鎖順位調整器付き又は召合せ部分をスプリング入りステンレス曲面目地付きとする。
※ 常時施錠両開き防火戸（機械室等）の扉には、両扉共ドアクローザー（ストップなし）の設置と順位調整器を取付けること。
⊙ オートヒンジは中心吊とし、型番は扉重量により決定のこと。
※ 建具類の補強金物は、施工図により決定する。
※ 開き戸には原則として戸当りを付ける。
※ 遮音性能が要求される建具で、コンシールドタイプのドアクローザーを用いる場合は上枠の戸当り見付け寸法を20mm以上とする。
※ 外部雨掛り部や内部で直接水に掛る部分に用いるフロアヒンジは防水型とする。
※ ドアクローザーは室内側取付けを原則とする。
※ コンシールドタイプのドアクローザーは外部建具には使用しない。

3. ガラス関連

※ｶﾞﾗｽの材料 （「標仕」16.14.2.(1))
※ ﾌﾛｰﾄ板及び磨き板ｶﾞﾗｽ　品種　※ ﾌﾛｰﾄ板ｶﾞﾗｽ　・すりｶﾞﾗｽ
　厚さの呼び　※図示
※ 型板ｶﾞﾗｽ　厚さによる種別　・薄型　※厚型
※ 網入り板ｶﾞﾗｽ及び線入り板ｶﾞﾗｽ　網又は線の形状　※かく(角　・ひし(菱)
　表面の状態による種別　※磨き板　・型板
　厚さの呼び　※図示
※ 合わせｶﾞﾗｽ　材料板ｶﾞﾗｽの種類　※図示
　厚さの組合せ(合計厚さは組合せ厚さの合計値とする)　※図示
※ 強化ｶﾞﾗｽ　特性による種別　・I類(LI)　※II-1類(LII-1)　・II-2類(LII-2)　・III類(LIII)
　形状による種類　※平面　・曲面
　材料板ｶﾞﾗｽの種類　・型板強化ｶﾞﾗｽ　※ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ　・熱線反射強化ｶﾞﾗｽ
　呼び厚　※図示
※ 熱戦吸収ｶﾞﾗｽ　特性による種別　※I類(TI)　・III類(TIII)
　板ｶﾞﾗｽによる種類　・熱線吸収網入磨き板ｶﾞﾗｽ・熱線吸収線入磨き板ｶﾞﾗｽ・熱線吸収線入型板ｶﾞﾗｽ
　厚さによる種別　※図示
※ 複層ｶﾞﾗｽ　特性による種別　※Ｉ種　・2種
　板ｶﾞﾗｽによる種類　※図示
　厚さの組合せ(複層ｶﾞﾗｽの厚さ)　※図示
　断熱性による区分　⊙T1　・T2　・T3　・T4　・T5　・T6
　日射取得性,日射遮蔽性による区分　⊙G　・S
　乾燥気体の種類　⊙　・空気　・ｱﾙｺﾞﾝ　・ｸﾘﾌﾟﾄﾝ　・ﾈｵﾝ
　ﾌﾛｰﾄ強化ｶﾞﾗｽ,倍強度同等以上りもの

※ 熱線反射ｶﾞﾗｽ　厚さによる種類　※図示
　日射遮蔽性による区分　・1種　※2種　・3種
　耐久性による区分　⊙　・A類　・B類
※ 倍強度ｶﾞﾗｽ
　熱線反射ｶﾞﾗｽ
　厚さによる種類　※図示
　厚さによる種類　※図示

※ 網入りガラスの小口処理は下記による。
　⊙ 全周ブチル用防錆塗装、又はブチル製防錆テープ張り
　・全周ガラス用防錆塗装の上ブチル製防錆テープ張り及びアルミ笠巻き
・ エコガラスの要求性能
　・耐寒性　・耐暑性　・防犯性　・防火性　・自浄性
⊙ ガラスの留め材 ⊙ シーリング材 ⊙(・「標仕」表9.7.1による　・　　)
　・ｶﾞｽｹｯﾄ　(※ｸﾞﾚｼﾞﾝｸﾞﾁｬﾝﾈﾙ　・　　)
⊙ 板ガラスをはめ込む溝の大きさ　(※建具製造所の仕様による　　)
⊙ 熱線反射ガラスの映像処理　(※建具製造所の仕様による　　)
⊙ 強化ｶﾞﾗｽのﾋｰﾄｿｰｸ処理　※全数行う
⊙ 強化ｶﾞﾗｽの飛散防止ﾌｨﾙﾑ張り　※行う（・すべて ※図示範囲）　・行わない
　強化ｶﾞﾗｽの支持がﾌﾚｰﾑﾒｽ工法（点支持工法等）の場合は、工場張りとする
・日射調整用ﾌｨﾙﾑ張り　・行う（・すべて ・図示範囲）・行わない

符号・設置場所	数量	(AW 1) 管理人室	1	(WD 1) 管理人室	1	(SD 1) 多目的トイレ	1	(SD 2) 管理人室	1	(AS 1) 公園管理用倉庫	1	(TB 1) 女子トイレ	1	(TB 2) 男子トイレ	1
姿図		既製品 								既製品 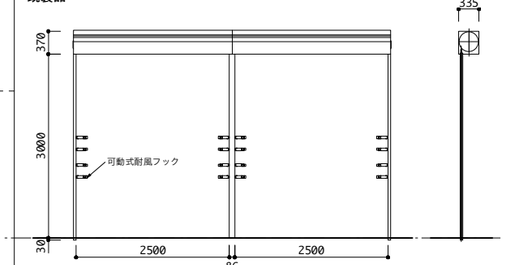		既製品 		既製品 	
形式		滑り出し窓		引戸		片引きハンガードア		片開き戸		アルミシャッター		トイレブース		トイレブース	
扉 材質・仕上		アルミ		メラミン樹脂化粧板フラッシュ		スチールフラッシュ・メラミン焼付		スチールフラッシュ・メラミン焼付		アルミ		メラミン樹脂化粧板		メラミン樹脂化粧板	
扉 見込		38		36		40		40		0.8		40mm		40mm	
枠 材質・仕上		アルミ　枠形状	4	メラミン樹脂化粧板　枠形状	4	スチール・メラミン焼付　枠形状	5	スチール・メラミン焼付　枠形状	1	アルミ　枠形状	5	メラミン樹脂化粧板　枠形状	--	メラミン樹脂化粧板　枠形状	--
枠 見込		70　沓摺	--	120　沓摺	1	40　沓摺	--	70　沓摺	2	39　沓摺	--	43mm　沓摺	--	43mm　沓摺	--
ガラス		IG 6+A6+6 飛散防止フィルム										--		--	
金物		収納網戸ﾋﾞｭｰﾈｯﾄR型 片引/EXIMA31同等品 付属金物一式		間仕切り錠:kawajun/2-KM-18-001 掘込み手掛け　kawajun/PC-359		ドアハンドル：UNION / G540 打掛錠（引戸用）:シブタニ/LB-3 表示錠		ﾄﾞｱｸﾛｰｻﾞ・ﾋﾞﾎﾞｯﾄﾋﾝｼﾞ:RYOBI/GEOPROシリーズ ﾊﾝﾄﾞﾙ・ｼﾘﾝﾀﾞｰ:MIWA/LUTシリーズ		手動式/角形ケース 付属金物一式		アルミ巾木 60mm 付属金物一式		アルミ巾木 60mm 付属金物一式	
性能		YKK APフレミング｣ 同等品		--		--		--		耐風圧 800Pa		高耐久タイプ		高耐久タイプ	
備考		内部3方木額縁:杉上小270*25 WP		SUSﾊﾝｶﾞｰﾚｰﾙ・ｶﾞｲﾄﾞﾚｰﾙ/戸当たり		開口見切り3方枠:アルミ FB t=5mm*345mm		内部3方木額縁:杉上小260*25 WP		耐風ガードL/三和シャッター 同等品 内部3方枠:アルミ FB t=5mm*325mm		コマニー/CB-K 同等品		コマニー/CB-K 同等品	

符号・設置場所	数量														
姿図															
形式															
扉 材質・仕上															
扉 見込															
枠 材質・仕上															
枠 見込															
ガラス															
金物															
性能															
備考															

凡例

建具記号

SD	スチール製扉	STAD	ステンレス製自動ドア	AS	アルミシャッター	FL-**	フロート板ガラス	Ha-**	熱線吸収ガラス	PW-**	網入磨きガラス	L(　)	合せガラス ※L(外+中+内)	特	特定防火設備	音	防音仕様
SW	スチール製窓	AD	アルミ製扉	STS	ステンレス製シャッター	P-**	磨き板ガラス	Hr-**	熱線反射ガラス	FW-**	網入型板ガラス	(Fil)	フィルム	防	防火設備	電	電気錠
SAD	スチール製自動ドア	AW	アルミ製窓	SC	耐火クロス製スクリーン	F-**	型板ガラス	Fir-**	防火ガラス	HaFW-**	網入熱線吸収ガラス	IG(　)	複層ガラス ※L(外+中+内)	S	遮煙	水	止水仕様
LSD	軽量スチール製扉	WD	木製扉	SG	鋼製ガラリ	TG-**	強化ガラス	GB-**	ガラスブロック	HrFW-**	網入熱線反射ガラス	(A-**)	空気層				
STD	ステンレス製扉	WW	木製窓	TB	トイレブース	DT-**	倍強化ガラス	FirGB-**	防火ガラスブロック	Low-E-**	低放射ガラス	AP(　)	アルミパネル				

建具材種記号
建具番号

ガラス(　-**　部分は、厚さを示す)　　防火設備　　その他

枠形状



沓摺形状（特記なき限りステンレス）

ガラリ形状

篠原地区公園子ども体験学習施設及び多目的棟・南トイレ棟建設工事

建具表　1/100(A3)

No. ト-A018

DEPT. 意